

Hydr. BBACE030

Datum: 31.01.2018

Name: HATI

Version: 00

Datei: BBACE030.dwg


Blatt: 1

Verbindungshinweise /  
Notice / Nota / Remarque:

**Achtung!** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

**Hoval**

Belaria® SHM, Hydrobox  
Indoor unit

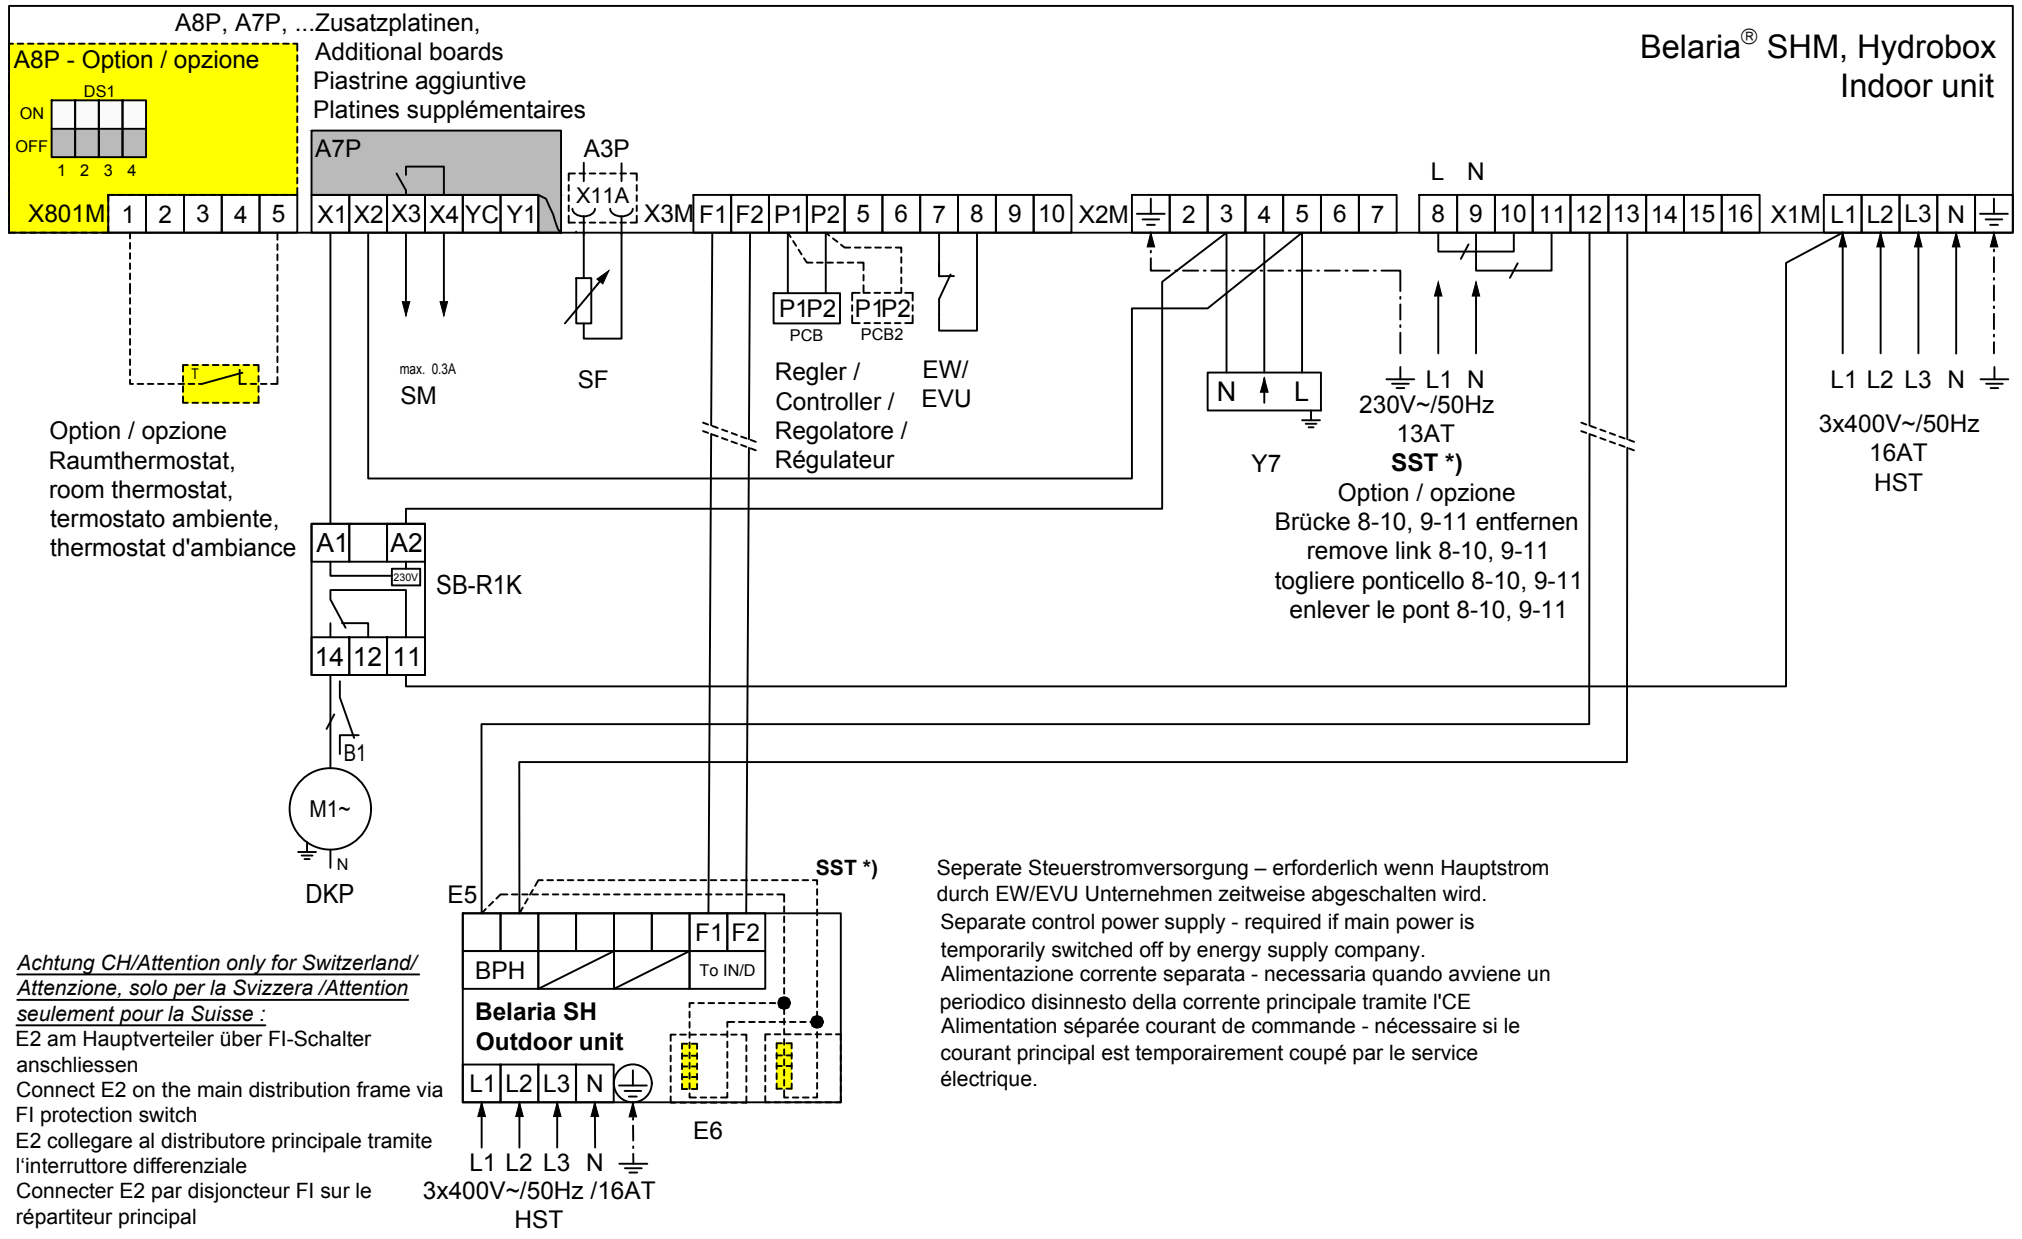

**Achtung CH/Attention only for Switzerland/**  
**Attenzione, solo per la Svizzera /Attention**  
**seulement pour la Suisse :**  
E2 am Hauptverteiler über FI-Schalter  
anschiessen  
Connect E2 on the main distribution frame via  
FI protection switch  
E2 collegare al distributore principale tramite  
l'interruttore differenziale  
Connecter E2 par disjoncteur FI sur le  
répartiteur principal

Separate Steuerstromversorgung – erforderlich wenn Hauptstrom  
durch EW/EVU Unternehmen zeitweise abgeschaltet wird.  
Separate control power supply - required if main power is  
temporarily switched off by energy supply company.  
Alimentazione corrente separata - necessaria quando avviene un  
periodico disinnesto della corrente principale tramite l'CE  
Alimentation séparée courant de commande - nécessaire si le  
courant principal est temporairement coupé par le service  
électrique.

E1	<b>BBACE030</b>	Datum: 31.01.2018	Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:
		Name: HATI	
		Version: 00	
		Datei: BBACE030.dwg	
Blatt: 2			

**Achtung !** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

