

Hydr. BBADE040

Datum: 18.11.2019

Name: FEDI

Version: 00



Datei: BBADE040.dwg

Verbindungshinweise /  
Notice / Nota / Remarque:

**Achtung!** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

**Hoval**

Blatt: 1

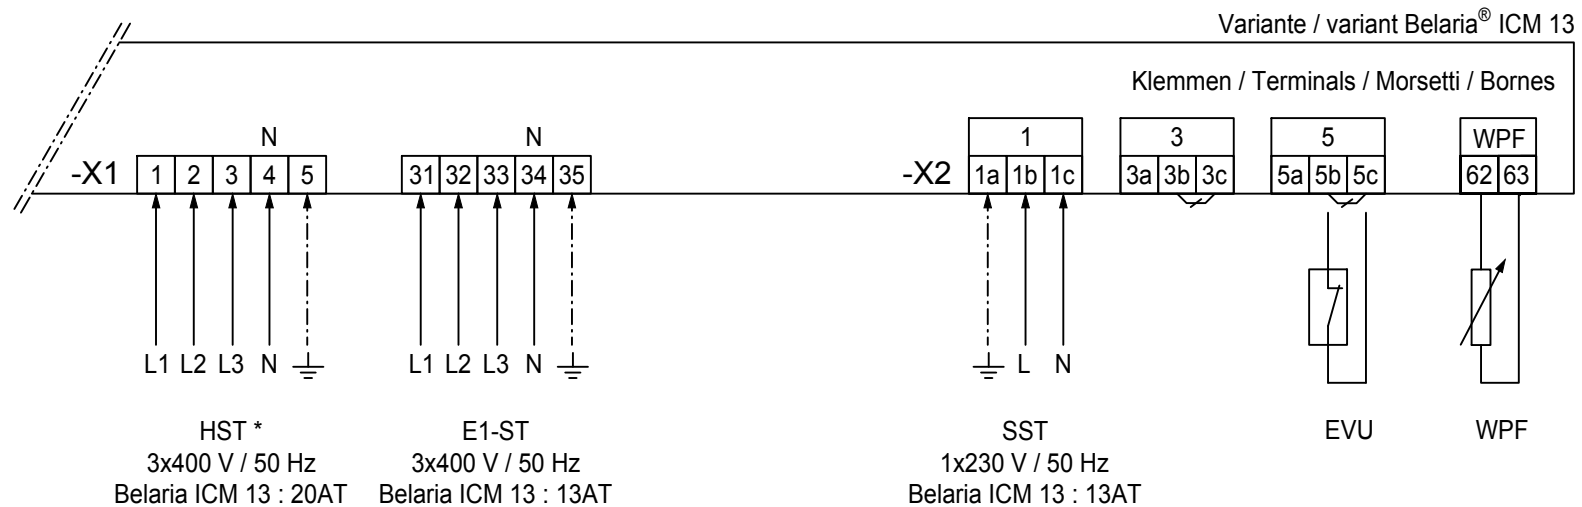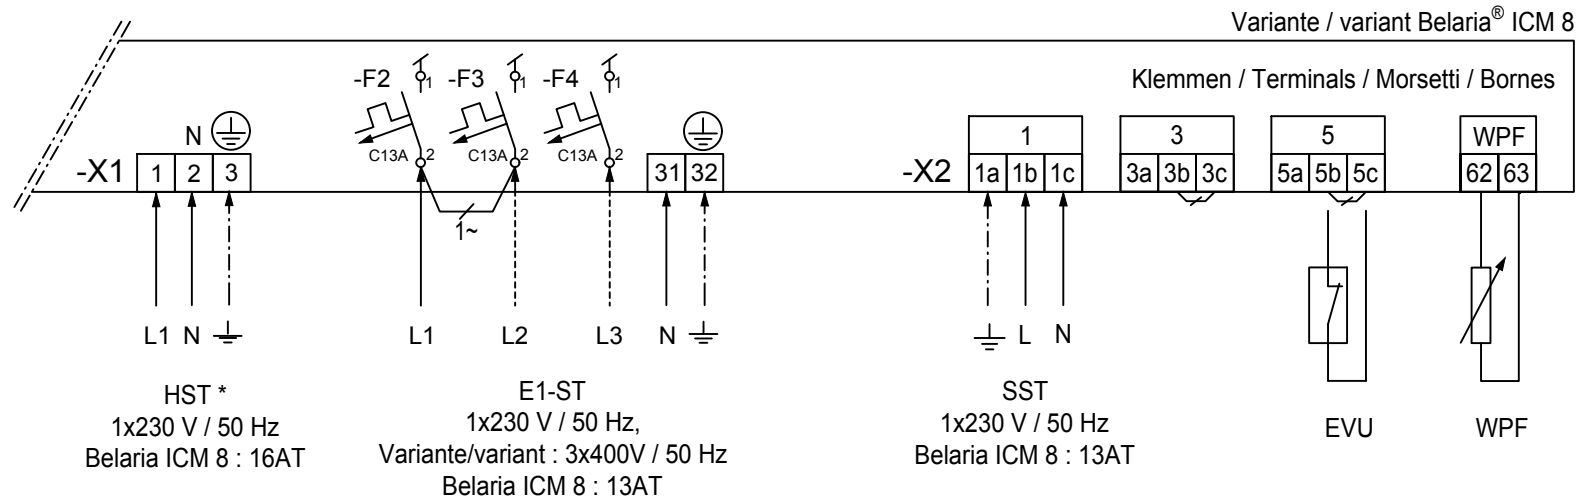


\* Absicherung mittels Nullung oder FI Typ B,  $I_{\Delta N} = 300 \text{ mA}$   
 Protection via zeroing or RCCB type B,  $I_{\Delta N} = 300 \text{ mA}$   
 Protection à l'aide de mise à la terre ou interrupteur différentiel de type B,  $I_{\Delta N} = 300 \text{ mA}$   
 Protezione mediante messa a terra del neutro o interruttore di sicurezza differenziale tipo B,  $I_{\Delta N} = 300 \text{ mA}$

E1	<b>BBADE040</b>	Datum: 18.11.2019	Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:
		Name: FEDI	
	Blatt: 2	Version: 00	
		Datei: BBADE040.dwg	

**Achtung!** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!

**Hoval**

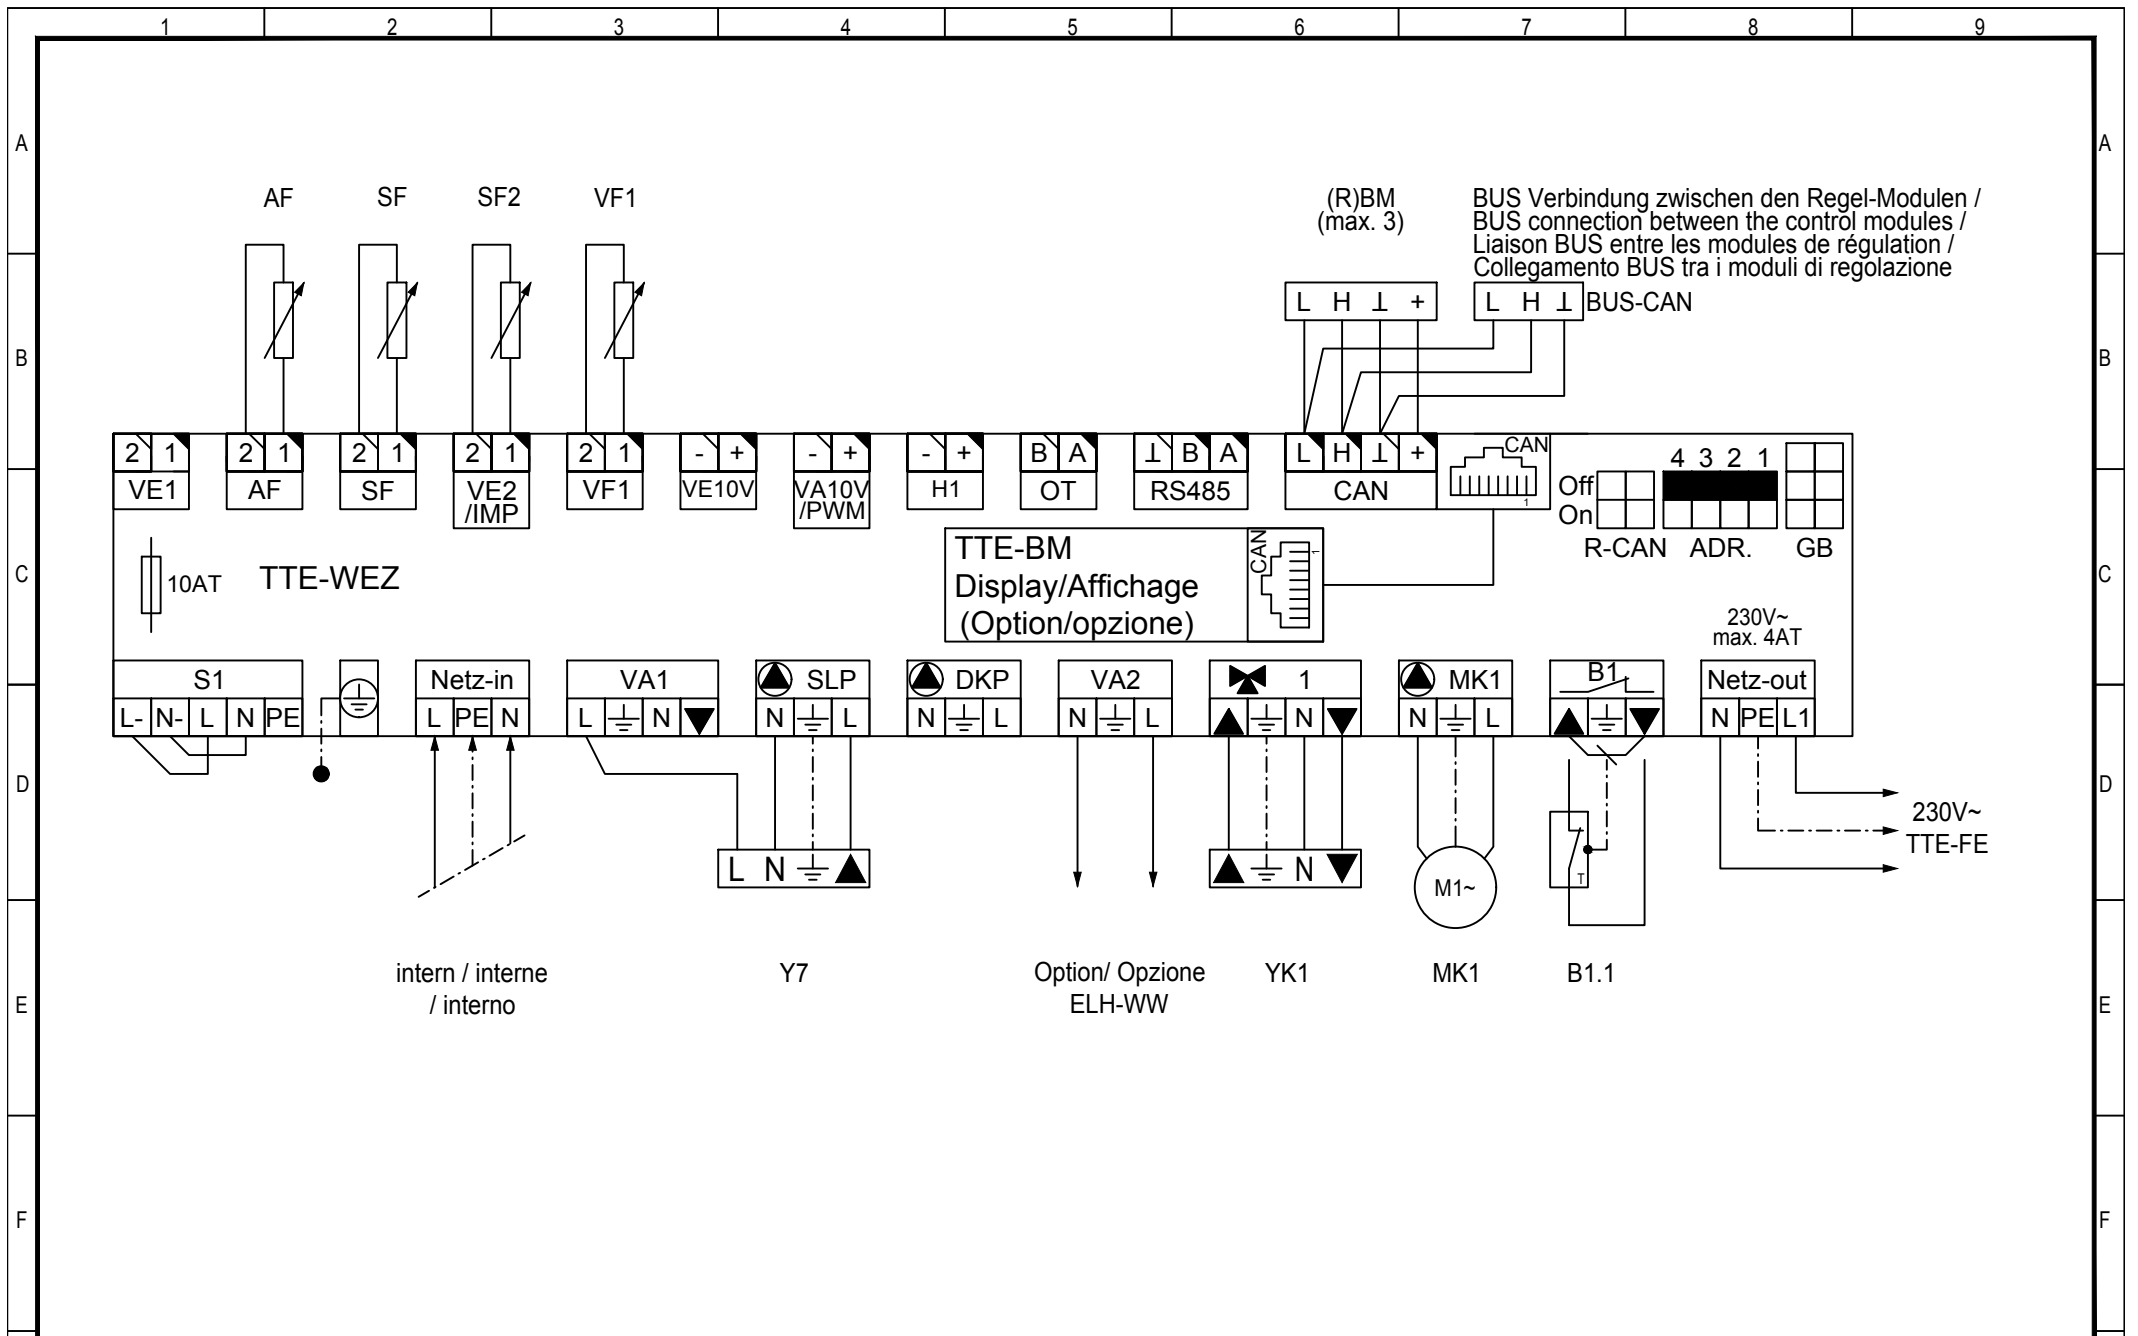


E2 BBADE040  
 Datum: 18.11.2019  
 Name: FEDI  
 Version: 00  
 Date: BBADE040.dwg  
 Blatt: 3

Verbindungshinweise /  
 Notice / Nota / Remarque:

**Achtung!** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



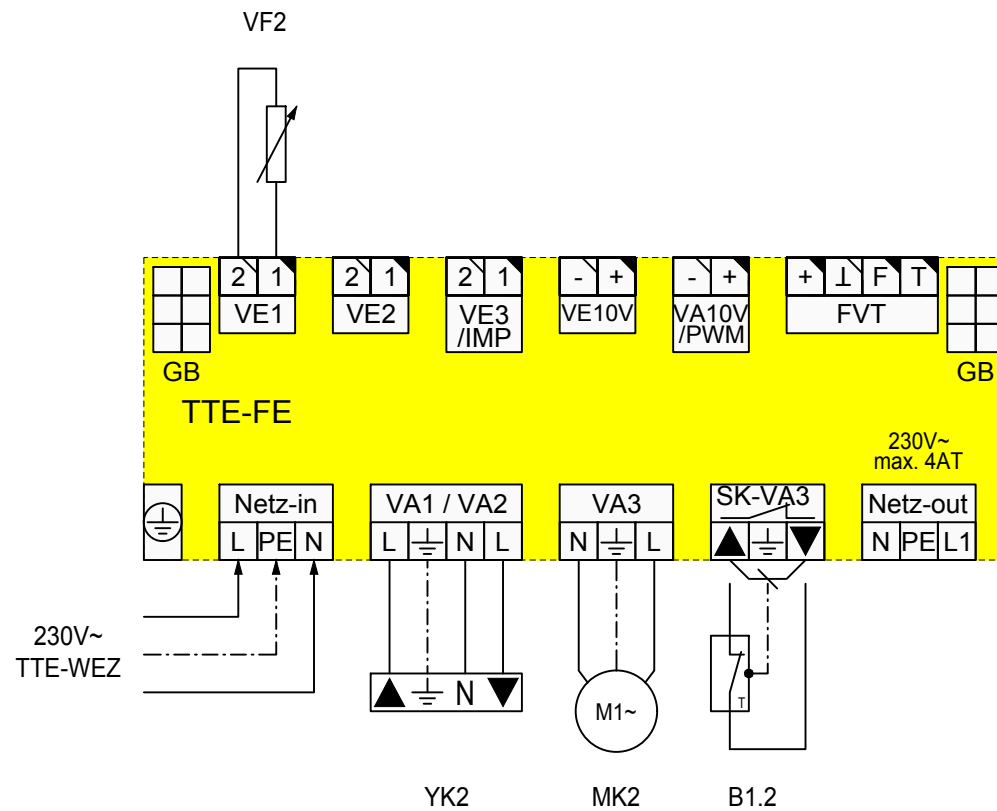

E3 Blatt: 4	BBADE040	Datum: 18.11.2019
		Name: FEDI
		Version: 00
		Datei: BBADE040.dwg

Verbindungshinweise /  
Notice / Nota / Remarque:

**Achtung!** Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!  
**Attention!** This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!  
**Attenzione!** Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!  
**Attention!** Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!



	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>R-CAN</b>		DE: Zum Schluss Buskonfiguration mittels IBN-Assistent speichern (ohne angeschlossenen SGW)						
	On	On	GB: At the end, save the bus configuration using the start-up wizard (without a connected service technician gateway)						
			Modul	FR: À la fin, sauvegarder la configuration bus à l'aide de l'assistant de mise en service (sans passerelle du technicien de maintenance connectée)					
		Adr.	IT: Alla fine, salvare la configurazione bus mediante l'assistente alla messa in funzione (senza gateway per tecnici dell'assistenza collegato)						
B	<b>TTE - WEZ (1)</b>			<b>Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere</b>			<b>TTE-(R)BM</b>		
	<b>Allgemein / General / Généralités / Generalità</b>			<b>Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere</b>			<b>TTE - BM (WEZ)</b>		
	Allgemein / General / Généralités / Generalità			Wärmeerz. / Heat Gener. / Generatore / Chaudiere			Adr.	1	IBN
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			Funktionsbez./Function name / Désign. Fonction / Denom funzione			Modul	TTE-WEZ	IBN
	04-077	3 / 5		04-005			<b>TTE - RBM (HK1)</b>		
	<b>Heizkreis / Heat. Circuit / Circ. chauff. / Circuito risc.</b>			Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			Adr.	17	IBN
	Heizkreis 1 / Heat. Circuit 1 / Circ. chauff. 1 / Circuito risc. 1			30-048	20	RLF=RS485	Modul	TTE-WEZ	IBN
	Funktionsbez./Function name / Désign. Fonction / Denom funzione			Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			<b>TTE - RBM (HK2)</b>		
	04-005			09-003	5	K	Adr.	18	IBN
	Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica			09-015	1		Modul	TTE-WEZ	IBN
C	03-012		°C	EBZ / Energy balancing / Bilan énerg. / BEN					
	03-013		°C	30-058	19	WF=RS485			
	03-001		°C	30-059	20	RLF=RS485			
	07-008		°C	20-010	1	1=FA-Automat			
	<b>Heizkreis 2 / Heat. Circuit 2 / Circ. chauff. 2 / Circuito risc. 2</b>			<b>Automat/Autom.device / Automate / Unità automatica</b>					
	Funktionsbez./Function name / Désign. Fonction / Denom funzione			WFA200					
	04-005			Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione					
	Heiz-Kennlinie / Heating-Characteristic / Chauff.-caractéristique / Riscald.-caratteristica			33-027	0				
	03-012		°C	33-050	0				
	03-013		°C	33-053	1	K			
D	03-001		°C	33-068	1	WPF			
	07-008		°C	33-057	1				
	<b>Warmwasser / Hot water / Eau chaude / Acqua calda</b>			<b>Wärmepumpe / Heat pump / Pompe à chaleur / Pompa di calore</b>					
	Warmwasser 1 / Hot water 1 / Eau chaude 1 / Acqua calda 1			33-310		sek.			
	Konfiguration / Configuration / Configuration / Configurazione			33-327		%			
	30-050	5	SF2=VE2	33-323		%			
	Parameter / Parameter / Paramètres / Parametro			33-328		%			
	05-005	2		33-298		%			
	05-003	0.5	min						
	05-011	2							
E	05-057		°C						
F									
Para1	BBADE040		Datum: 18.11.2019		Verbindungshinweise / Notice / Nota / Remarque:		Achtung! Für die Installation muss das anlagenbezogene Schema verwendet werden!		<b>Hoval</b>
			Name: FEDI				Attention! This is just a schematic. For installation please use the detail-plan!		
Blatt:	5		Version: 00				Attenzione! Per la messa in opera, utilizzare lo schema dettagliato!		
			Datei: BBADE040.dwg				Attention! Pour la réalisation pratique de l'installation, il faut utiliser le schéma détaillé!		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9